

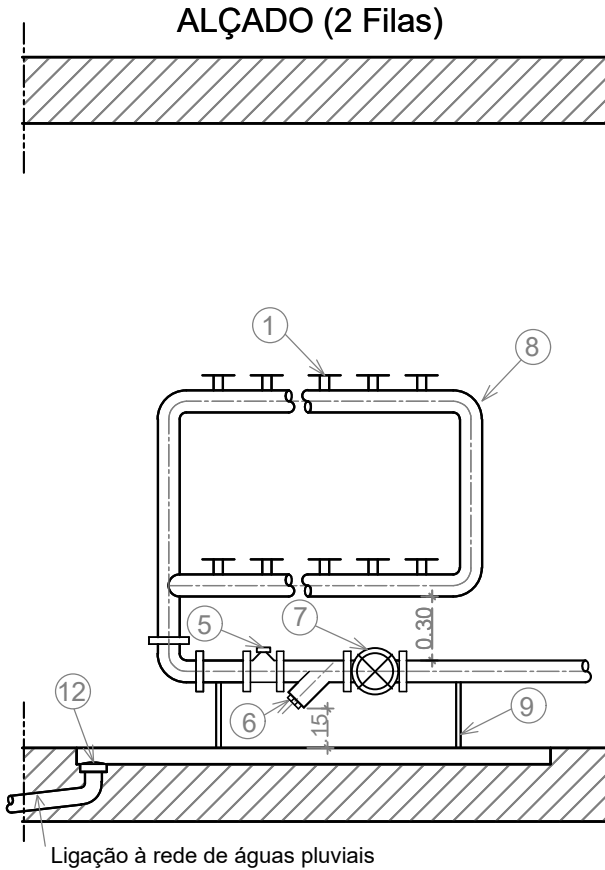
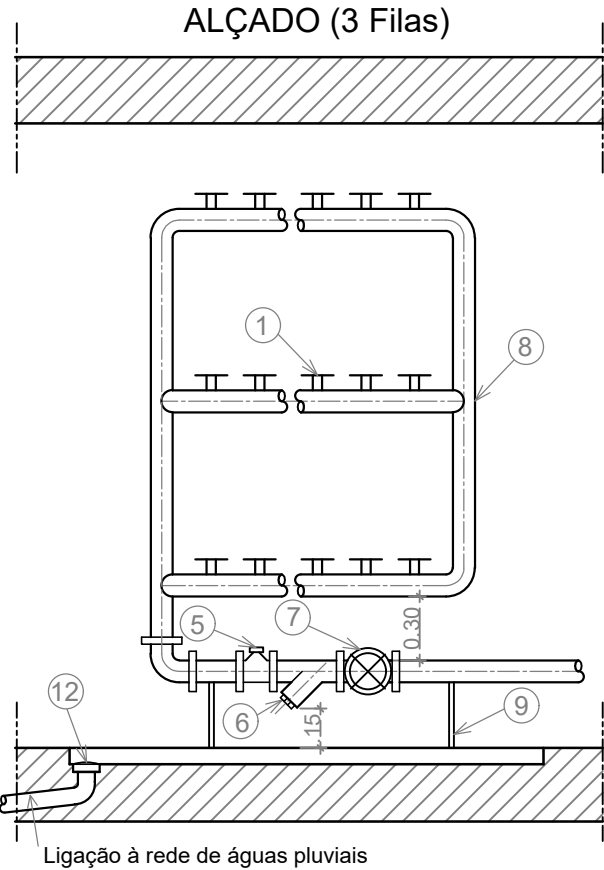


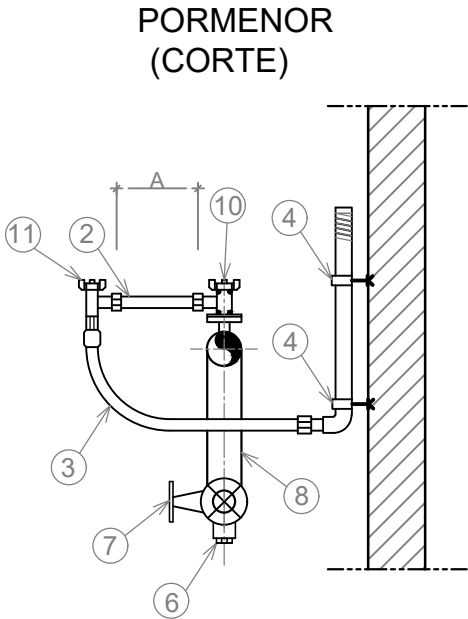

LEGENDA

- 1 Flange - Saída da bateria
- 2 Troço normalizado para o contador
 - A - DN 15 - 17.50 cm
 - DN 20 - 20.50 cm
 - DN 25 - 26.50 cm
- 3 Ttroço de ligação do contador à coluna individual - Tubagem flexível envolvida em malha de aço
- 4 Fixação das colunas individuais
- 5 Válvula anti retorno
- 6 Filtro de retenção de areias
- 7 Válvula de corte geral
- 8 Bateria universal p/contadores de água
- 9 Apoio metálico
- 10 Válvula de entrada para bateria
- 11 Válvula de saída roscada
- 12 Ralo

*Esta medida corresponde à dimensão máxima

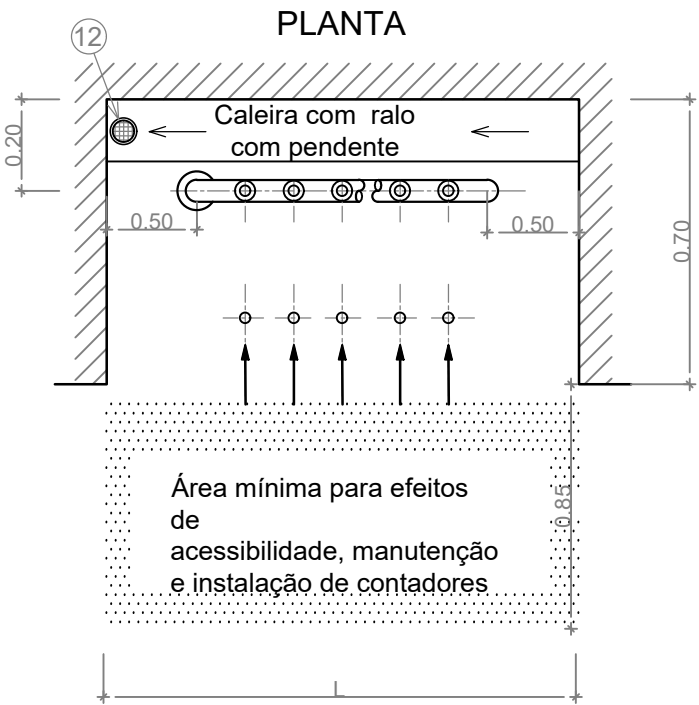

Nº HABITAÇÕES		4	6	8	9	10	12	12	14	15	16	18	18	20	21	22	24	24	26	27	28	30	30	33	36	39	42	45
L	2 FILAS	0.6	0.91	1.03		1.15	1.27		1.39		1.51	1.63		1.75		1.87		1.99	2.11		2.23	2.33						
	3 FILAS				0.91			1.03		1.15			1.27		1.39		1.51			1.63			1.75	1.87	1.99	2.11	2.23	2.23
DIM. TUBAGEM		2"		2 1/2"																			3"					

Vila Franca de Xira

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento

Local/Projeto:

CONCELHO DE VILA FRANCA DE XIRA

"Bateria de Contadores"

Data:

abril 2025

Escala:

-

Desenho n.º:

-

Desenhou:

MJ

O Engenheiro:

RBA

Proc. n.º:

-

Folha n.º:

-

Pormenor de Contadores